



MULTI-STEEL

Koruma sacli isil kaynakli körükler

- Koruma sacli isil kaynakli körükler; ön ve üst tarafı kapatılması gereken işleme **merkezlerinde her açıdan komple koruma** için ideal çözümlerdir.
- Köşeler kapalı olup paslanmaz çelik kullanılarak **mükemmel 90 derece dilim özelliği** ile malzemeye elastik deformasyon ve özel geometri özelliği kazandırır.
- **İki taraftan** daha fazlası **farklı açılarla** kapatılabilir.



(Patentli)

Bu tip kapak için mühendislik departmanımızla irtibata geçiniz.




EVER-CLEAN


Isıl Kaynaklı Körükler

- Körüğün özel tip **köşe yapısı** bu tip Isıl kaynaklı körüğün temel özelliğidir..
- Körük talaşlardan ve çamurdan **korunması** garantili olup, körük kumaşında herhangi bir kırılma olmadan talaşları engeller.
- Bu tarz körüğün **kapalı boyu** alışlagelmiş ısıl kaynaklı körüklere göre tekstil kumaşının köşesinde kıvrılma olmadığından dolayı daha azdır.
- Bu **geometride** körük yapılması üretim miktarını artırır.
- Ön ve üst tarafın kapatılması istenen makinalarda **konstrüksiyonun rijitliği** artar.

(Patent başvurusu yapılmıştır)

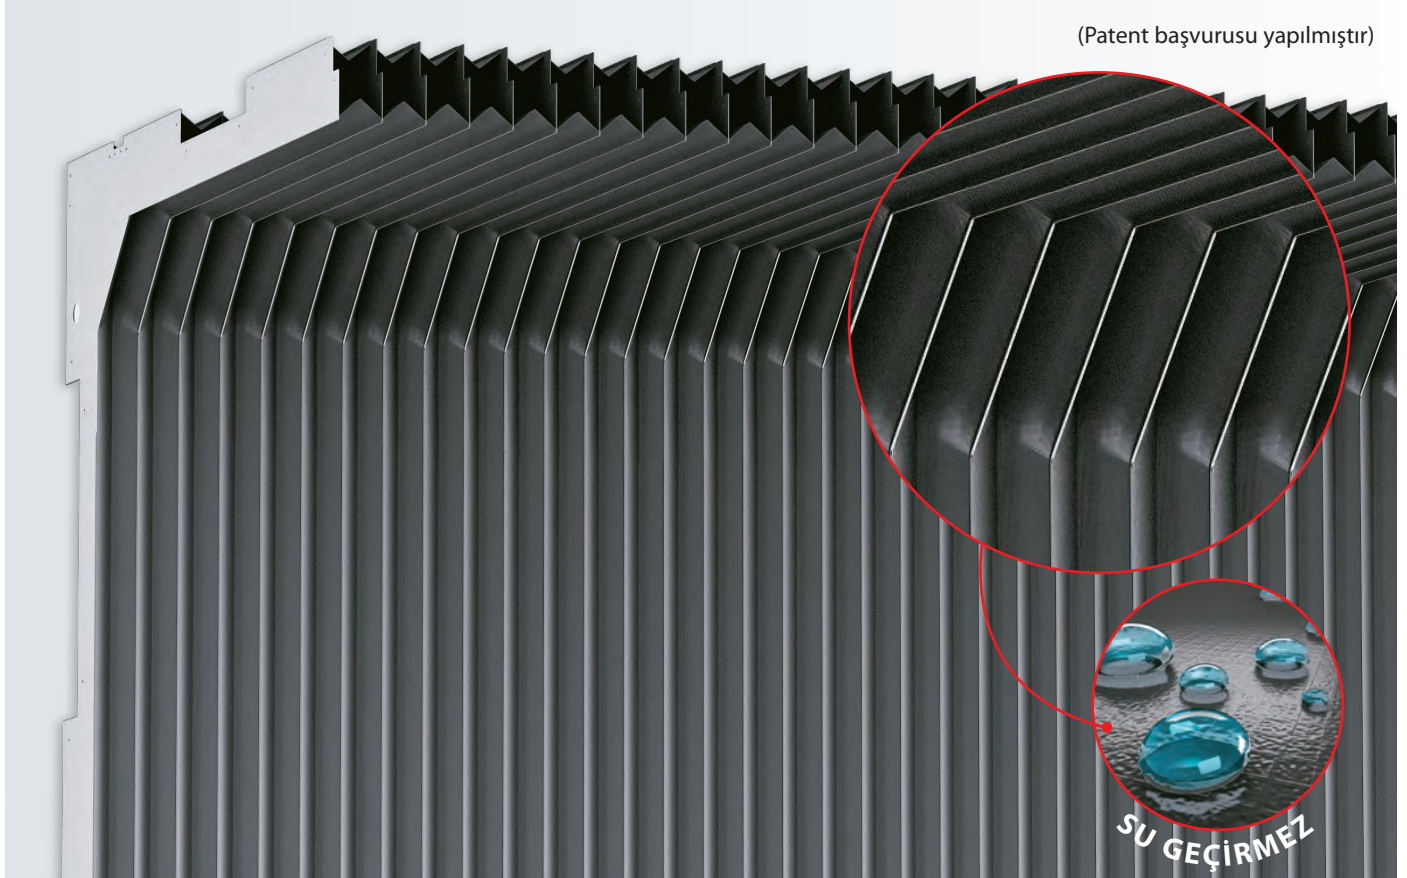

Bu sayfanın çoğaltılması kesinlikle yasaktır

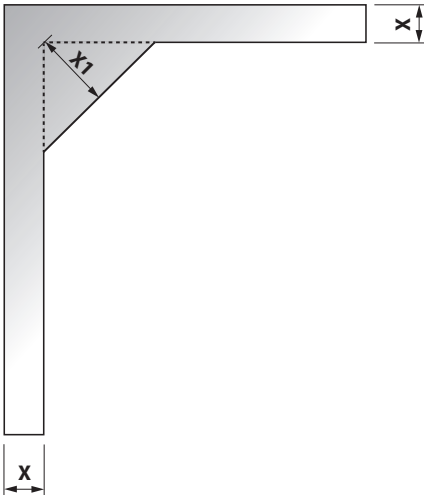

KAPALI BOY için hesaplama formülü



$$\text{Kapalı boy} = \text{Kumaş kalınlığı} \times 4,5$$

X1 hesaplama şekli

$$X1 = X \times 2$$

Bu tip kapak için mühendislik departmanımızla irtibata geçiniz.

Lineer Kızaklar için Isıl Kaynaklı Körükler

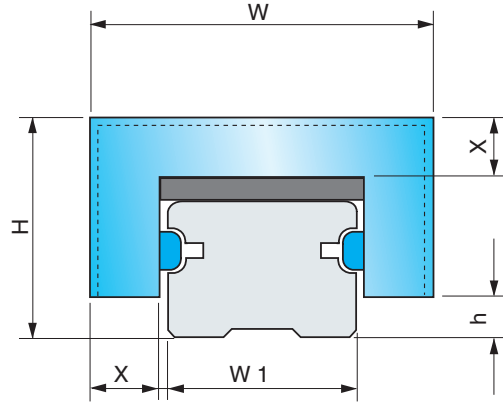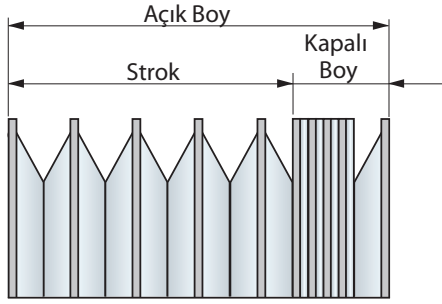

Lineer Kızak üzerine monte edilmiş körük tipleri.

Standart Malzeme Listesi

Malzeme	Destek	Örtü	1000 mm açık boy için kapalı boy
S1	PVC 0,50	PVC + Polyester + PVC 0,25 (TEMAT020)	90
P1	PVC 0,50	Poliüretan + Polyester + Poliüretan 0,25 (TEMAT015)	90
LX	PVC 1,00	Panox/Kevlar Poliüretan + Poliüretan 0,33 (TEMAT169)	150

Standart Isıl Kaynaklı Körük ölçüleri

Kızak nominal değeri	Tabaka yüksekliği	Körük genişliği	Toplam yükseklik	Kızak sapması
W1	X	W	H	h
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

Körük için tanımlama kodu örneği
flanş yapısı ile

Kızak üreticisi	THK
Kızak modeli	HSR
Kızak nominal değeri (W1)	35
Açık Boy (Strok + Kapalı Boy)	1500
Malzeme tipi	P1
Flanş sabitleme tipi	A-A (bkz. sayfa 41)

Not : W1 ölçüsü 65mm'nin üstünde olduğunda teknik bölümümüzle irtibata geçiniz.

Lineer Kızaklar için Üretim Isıl Kaynaklı Bez Körükler

Kızak Üreticisi

Kızak Modeli

Kızak Nominal Değeri (W1) ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30
☐ 35 ☐ 45 ☐ 55 ☐ 65

Açık Boy (Strok + Kapalı Boy)mm

Kumaş tipi ☐ S1 ☐ P1 ☐ LX

Yatak üstüne sabitleme sistemi ☐ Çözüm A, kelepçelerle
☐ Çözüm B1, PVC flanşla

Tablaya sabitleme sistemi ☐ Çözüm A, kelepçelerle
☐ Çözüm B2, PVC flanşla

Şirket adı

İrtibat kişisi

Telefon

E-mail

Miktar

Yıllık talep

Tarih

Notlar

NOT: Size teklif sunabilmemiz için en azından **!** ile işaretli veri alanları veya tabloları doldurulmalıdır. Lütfen info@pei.it adresine e-posta gönderiniz veya +39 051 6464840 numaralı telefona bir faks gönderiniz.